


moduł alarmowy MD2-Z (G8)

oznaczenie obwodu	G4	G4.1	G4.2	G4.3	-	-	-	-	-
nazwa obwodu	zasilenie	wyzwalacz elektryczn. głowicy MAG-3	detektor gazu DEX-12N	sygnalizator akustyczno-optyczny	-	-	-	-	-

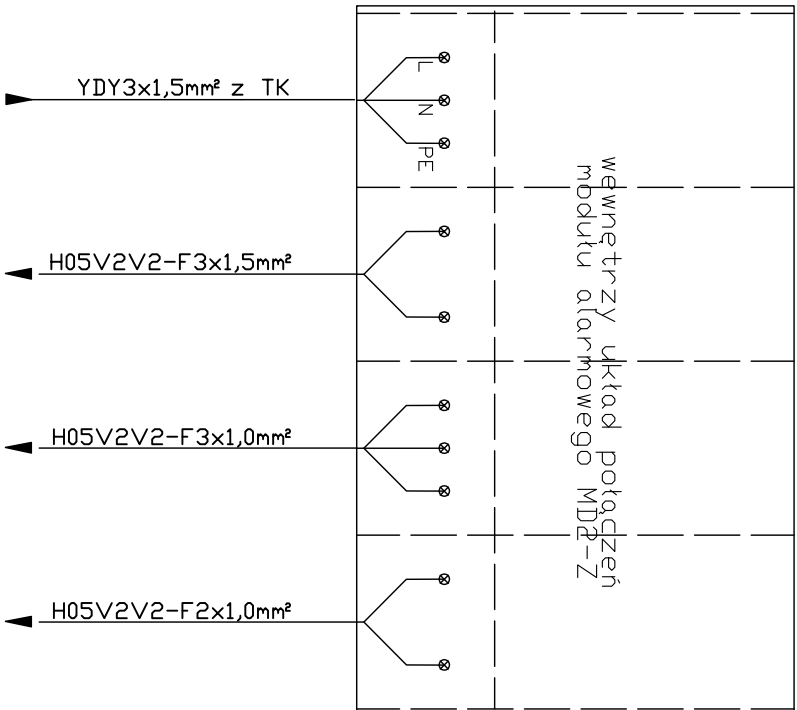

TN-S
SAMOCZYWNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Inwestor: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Jana Pawła II 11A w Kamiennie Górze		Obiekt: Biurowo-socjalny SSEMP S.A. ul. Jana Pawła II 11A w Kamiennie Górze dz. nr 191 obr. nr 0003 Kamienna Góra	
Temat: Budowa kotłowni gazowej o mocy 180kW Instalacja elektryczna		Stadium: P.B.	Branża: EL
Projektant: Inż. Kazimierz Białłński	Nr uprawnień: nr upr. UAN.VI-F/3/85/89	Nazwa rysunku: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJA ASBIG MODUŁ ALARMOWY MD2-Z	
Asystent: Janusz Kozmowski	Nr uprawnień: UAN.V.7323/3/23/94	Skala: -	Nr rysunku: E7/1-1
		Data: 02.01.2019	Nr str.: 18e